


bellfires.^{gas fires}

Manual de preparación

Box Gas 45 MF

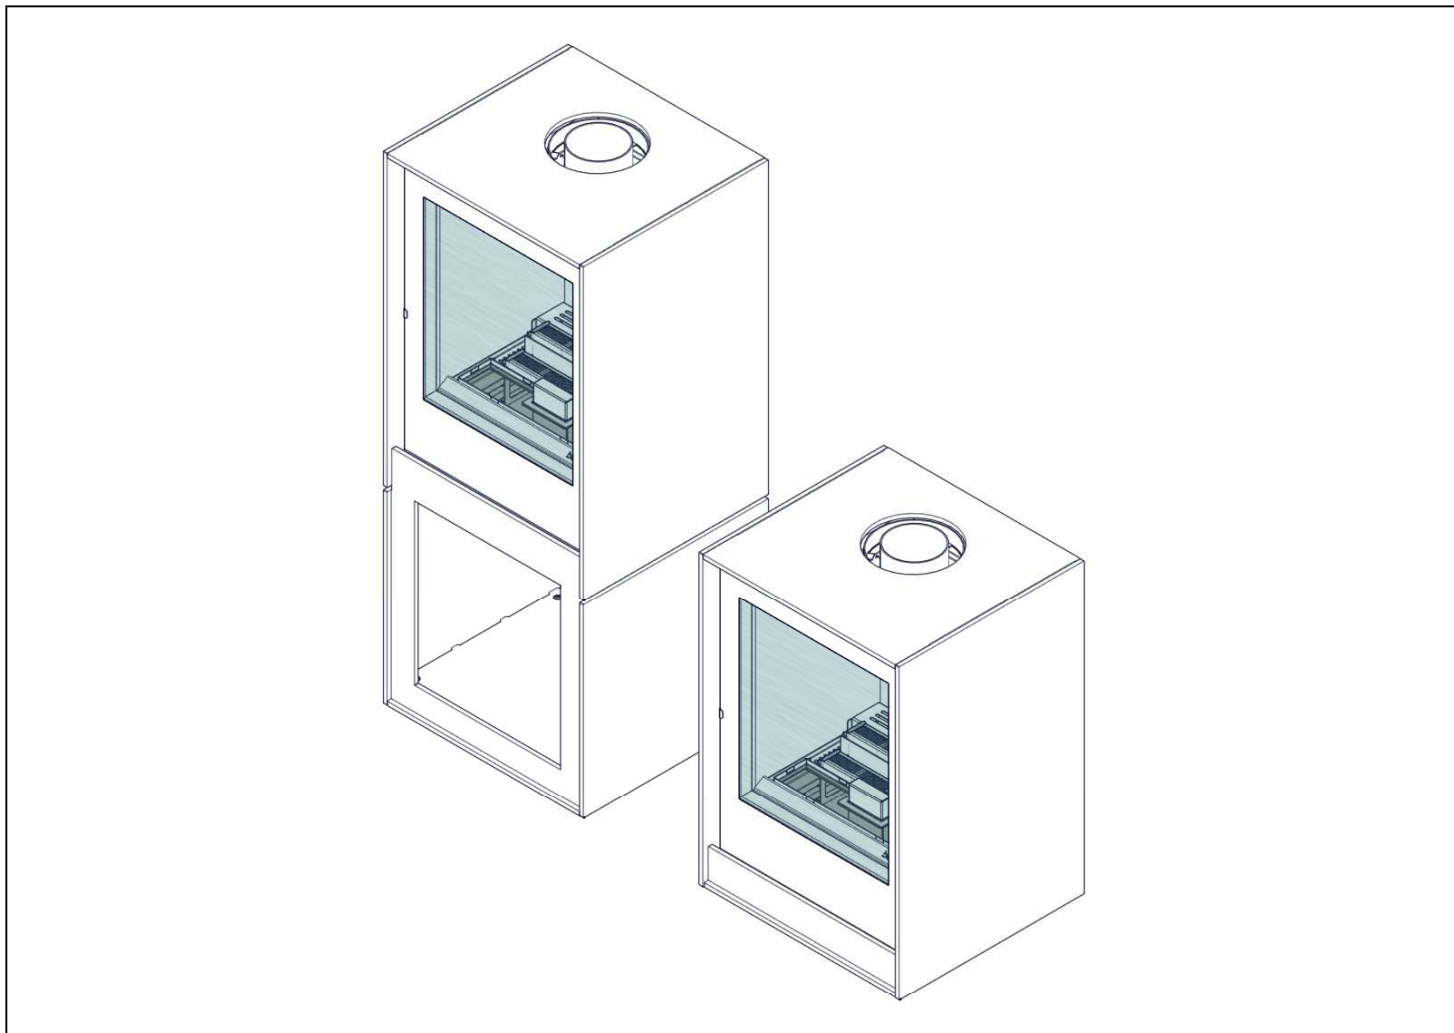

Número de serie:

Fecha de producción:

Sumario

1	Acerca de este documento	4
1.1	Cómo trabajar con este documento	4
1.2	Advertencias y precauciones empleadas en este documento	4
1.3	Documentación relacionada	4
2	Vista general del sistema de canalización concéntrica	5
3	Seguridad	6
3.1	Instrucciones de seguridad para la instalación	6
4	Requisitos	7
4.1	Requisitos del lugar	7
4.2	Otros requisitos	7
4.3	Requisitos de la salida	7
4.3.1	Requisitos de la salida de tejado	7
4.3.2	Requisitos de la salida de pared	8
4.4	Requisitos del sistema de canalización concéntrica	9
4.4.1	Posibilidades para un sistema de canalización concéntrica con una salida de tejado	10
4.4.2	Posibilidades para un sistema de canal de humos concéntrico con una salida de pared	15
5	Especificación técnica	17
5.1	Dimensiones Box Gas 45	17
5.2	Dimensiones Box Gas 45 con módulo de almacenamiento	18
5.3	Dimensiones de la placa de restricción	19
6	Componentes disponibles para el sistema de canalización concéntrica	20
6.1	Lista de piezas del aparato	20
6.2	Bellfires - Muelink & Grol sistema Ø100 - Ø150	21
6.3	Poujoulat - DUOGAS sistema Ø100 - Ø150	25
6.4	Ontop - Metaloterm US sistema Ø100 - Ø150	28
6.5	Jeremias/STB - H-Twin sistema Ø100 - Ø150	32
6.6	Jeremias - TWIN-GAS sistema Ø100 - Ø150	36

